



Anhang 2 zu Jugendfeuerwehr-Wettkampfreglement für Schweizermeisterschaft (SM)

Doppeltgerollte Schläuche

Die Markierung beträgt:


35 cm vom Schloss bis zur gelben Markierung (bei Druckschlauch 55)

40 cm vom Schloss bis zur gelben Markierung (bei Transportleitung 75)

Die Schösser müssen innerhalb der Markierung liegen.

Der Schlauchbinder muss ebenfalls innerhalb der gelben Markierung liegen.

Der Schlauchbinder darf nicht auf dem Schloss liegen.

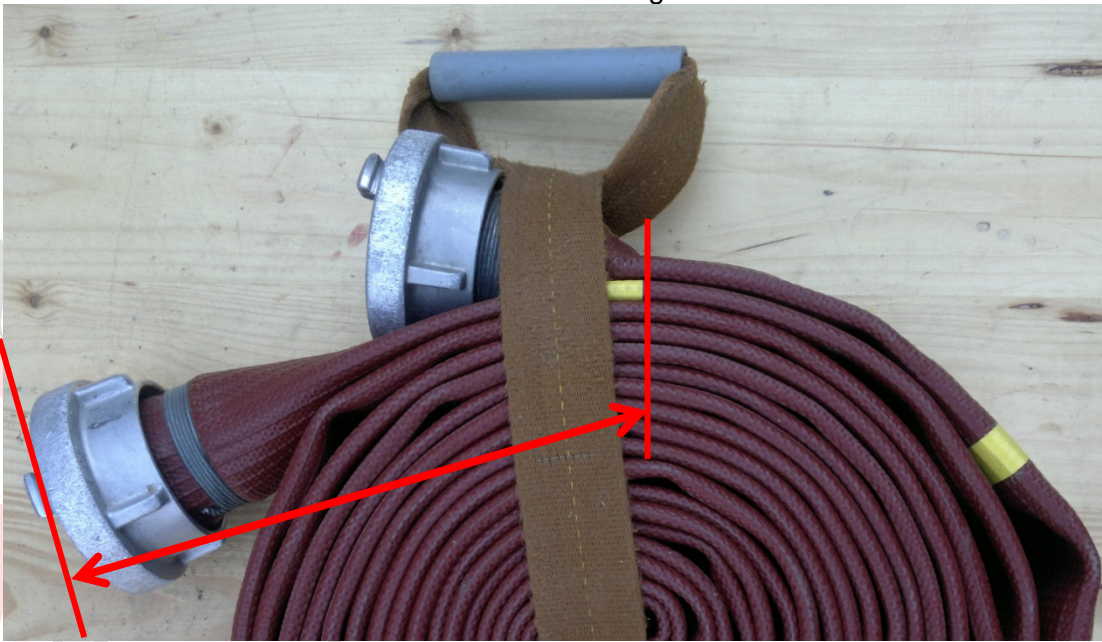

Der Schlauchbinder ist hinter dem Schloss und die Markierung muss noch sichtbar sei.



Die Markierung ist sichtbar, jedoch der Schlauchbinder ist auf dem Schloss

